

- P

Pumpe
- Kontra ventil
- T


Temperatur føler, går til PLC styring

- M

Bypass af gasfyr, via magnet ventiler. Lukker for vandgennemstrømning i gas kedel, gaskedel slukkes via styring
- B

Frese blandeventil på varm brugsvand

Udhus/Værksted

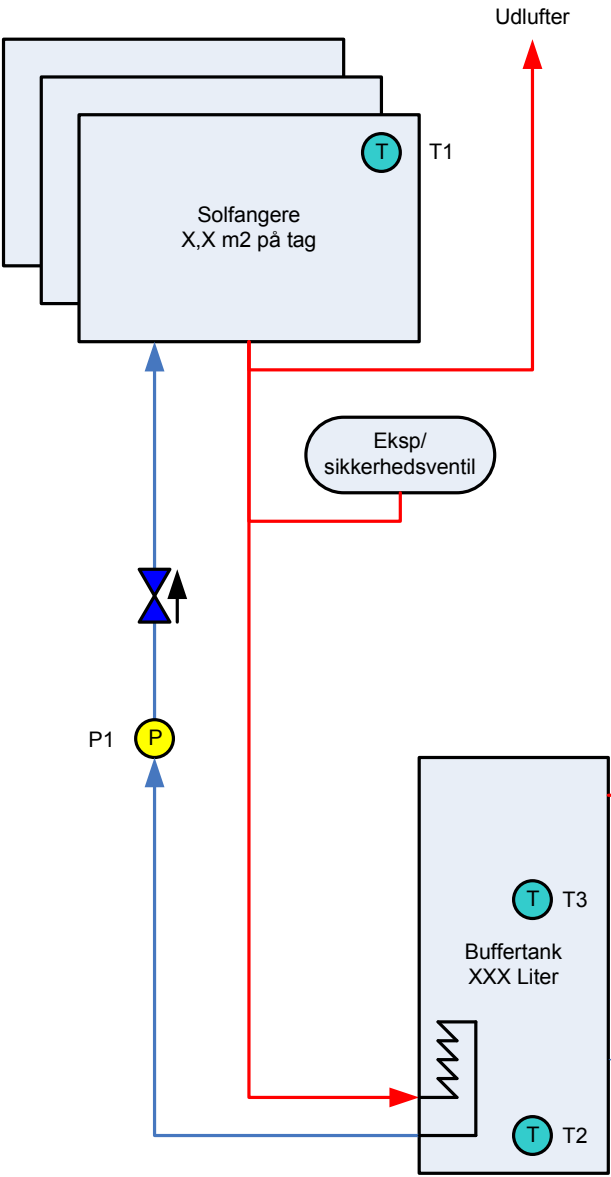

**P1** – Pumpe køre når temperatur føler T1 i solfanger > temperatur føler T2 i buffertank bund(ved spiral).

**P2** – Pumpe køre hvis temperatur føler T3 i buffertank er højere end 60gr(justerbar via PLC). Sammen med pumpe start slukkes gasfyr og udkobles(ingen flow gennem kedel) via magnetventiler.

Stuehus

