


Energi A/S anbefaler derudover nedenstående i henhold til service/vedligeholdelse: (mål i mm)
 Det er meget vigtigt, at der er frisk luftindtag til fyrrummet af hensyn til forbrændingsblæseren,
 Energi anbefaler et frisk luftindtag på ca. 20 x 20 cm.

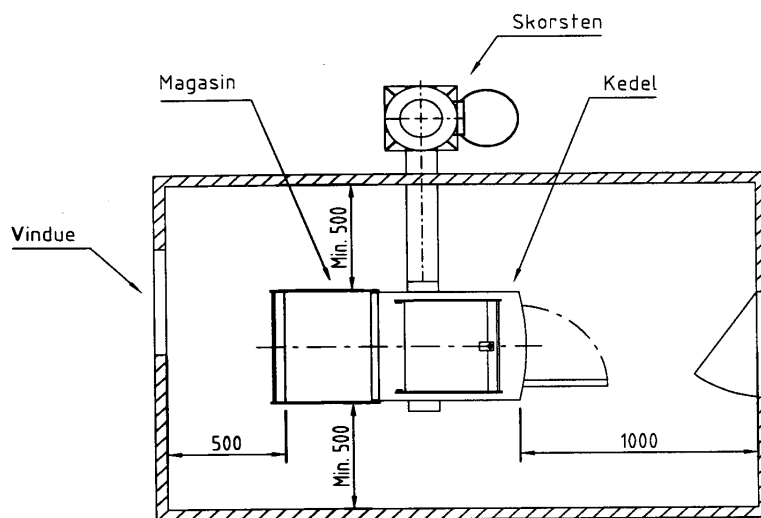

7.4 Røgrør- og skorstenstilslutning (Udføres af installatør)

Kedlen er forsynet med røgstudse for montering af røgrør i begge sider. Afdækningen kan byttes om for valgfri montage i højre eller venstre side. Det er vigtigt, at røgrørets længde er kortest muligt, for at undgå unødigt nedkøling af røggassen. Ofte er det fordelagtigt, at isolere røgrøret med 50 mm brandbatts. Desuden bør røgrøret have en stigning på ca. 10 grader.

Skorstenstrækket skal være mellem 0,5-1,0 mmVS (5-10 Pa). C1-400 skal være under 0,5 mmVS

Er trækket større, skal der monteres en trækstabilisator i røgrøret. Er trækket mindre, skal skorsten forbedres - eventuelt ved brug af en røgsuger.

Det er meget vigtigt at ovenstående bliver kontrolleret og overholdt idet man ellers risikere at få tilbagebrand i magasinet.

Det er tilladt at tilslutte flere kedler til samme skorsten. Skorstenen bør være dimensioneret efter den totale indfyrede varmeeffekt. Den skal i øvrigt altid være udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet samt Miljøministeriets bekendtgørelse.