


2. Montering af fastbrændselskedel og akkumuleringskøle, med oliekedel / Stoker / Gas kedel som backup.

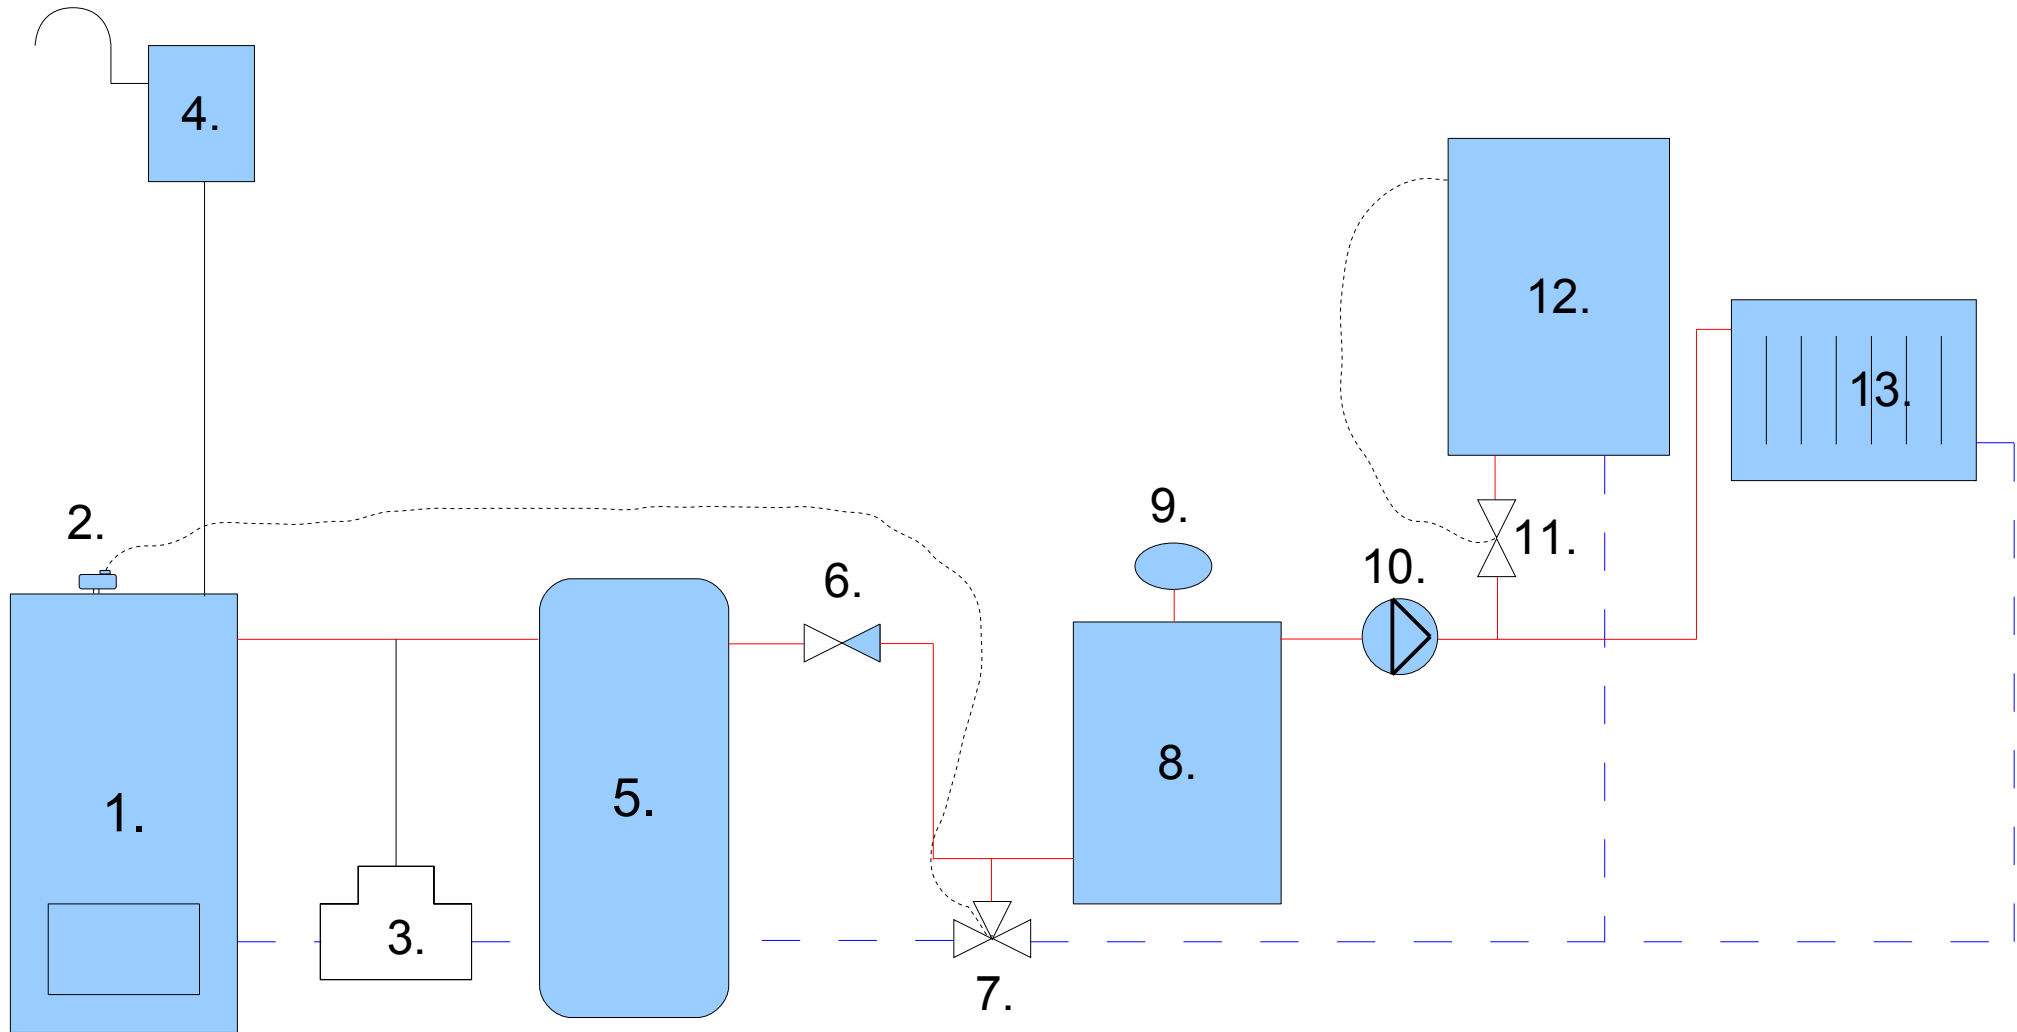

1.Kedel
2.TG termostat 20-90°
3.Laddomat
4.Ekspansionsbeholder (åben)
 placeres over varmesystemets højeste pkt.

5.Akkumuleringskøle
6.Kontraventil
7.3-vejs motorventil styret af TG termostat
8.Olie / Stoker / Gas kedel

9.Trykekspansionsbeholder
10.Cirkulationspumpe
11.Watts 20-70° termostat
12.Varmtvandsbeholder
13.Radiator