


## 2. Montering af fastbrændselskedel og akkumuleringskank, med oliekedel / Stoker / Gas kedel som backup.

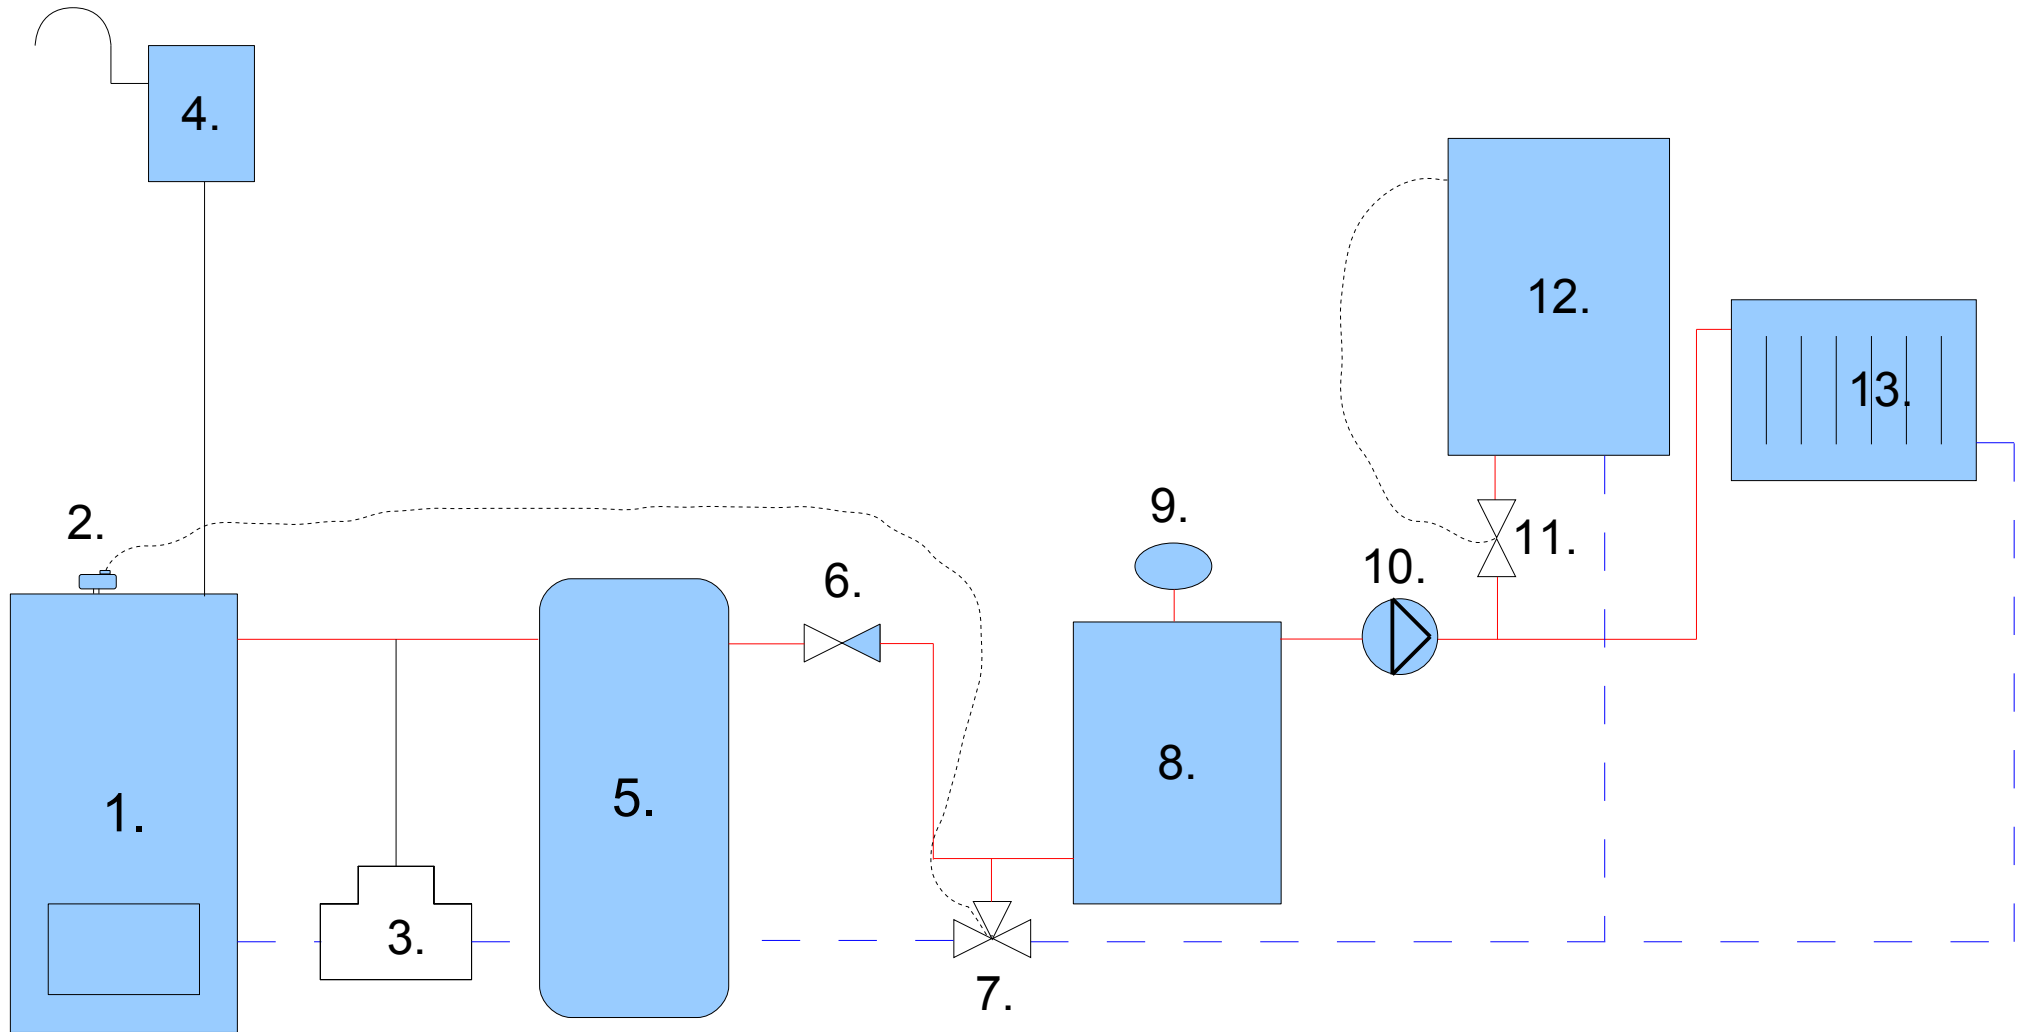

1.Kedel  
2.TG termostat 20-90°  
3.Laddomat  
4.Ekspansionsbeholder (åben)  
    placeres over varmesystemets højeste pkt.

5.Akkumuleringskank  
6.Kontraventil  
7.3-vejs motorventil styret af TG termostat  
8.Olie / Stoker / Gas kedel

9.Trykekspansionsbeholder  
10.Cirkulationspumpe  
11.Watts 20-70° termostat  
12.Varmtvandsbeholder  
13.Radiator